


## 1.17 Espaces techniques et positionnement

**THAETI 4180-4350**

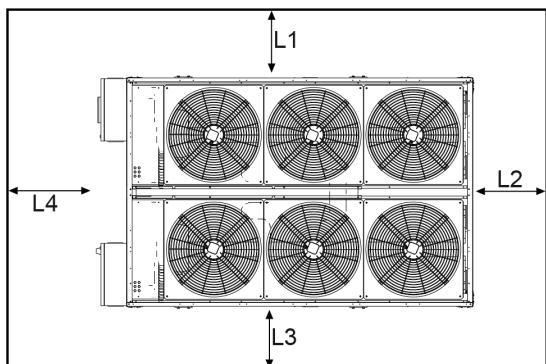

THAETI		
L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

**Nota bene : L'espace au-dessus de l'unité doit être sans obstacles. L'installation doit être conforme aux exigences de la norme EN 378.**

- (\*) En cas d'installation de plusieurs unités, l'espace minimum entre les batteries à ailettes doit être supérieur à 2 m.
- (\*\*) Distance minimum pour le retrait du groupe de pompage et de son ballon tampon. Si l'accessoire n'est pas présent, la distance peut être réduite.
- (\*\*\*) Distance minimale pour l'ouverture du tableau électrique.